


DN mm	75	110	160	200	250	315	400	500	600	700
A mm Ancho de Zanja (Minima)	600	600	600	600	600	1000	1000	1000	1000	DN+500

H= 1.20 metros (TAPADA MINIMA CLOACA)

A= Ancho Nominal

DN= Diámetro de cañería

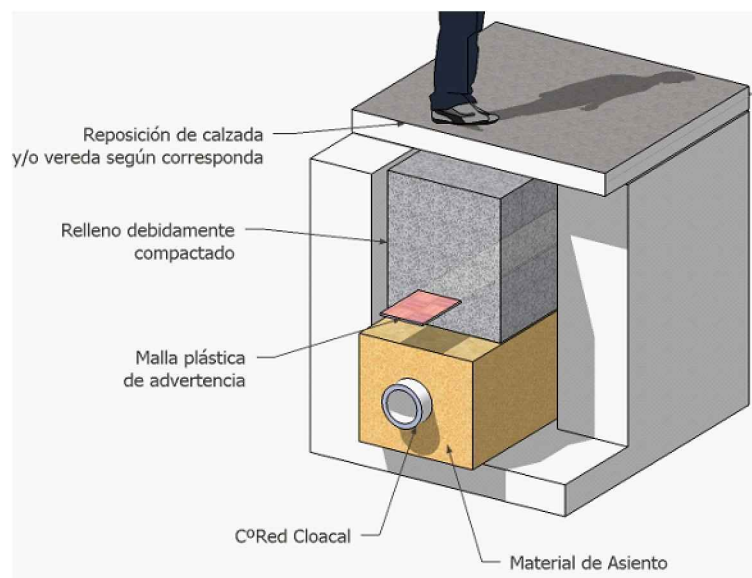


NOTA:  
PARA EL CASO DE NO  
DISPONER DE NIVELES  
DEFINITIVOS DE CALZADA.

Tapada mínima en calzada:  
Cloaca=1.30 mts.

AREAS TECNICAS		FIRMA:		<b>INSTALACION DE CAÑERIAS DE CLOACA</b> <b>EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN RED CLOACAL</b> <b>PLANO TIPO</b>			
Cadista MMO. Oscar Gutierrez							
Proyectista							
Jefe Dpto. Estudios y Proyectos Ing. Guillermo Martinez							
Gerente Técnico Ing. Javier Jurado							

Codificación:		Ubicación:		Plano N°:	Revisión
PT	1 - -	SAL	1	01	"0"
Tipología / Género		Distrito / N°Localidad		Proyecto N°	
Fecha Actualización:		Escala:		-	
ENERO-13		s/e			
Nombre Archivo: colocacion caño agua cloaca.dwg					


**Aguas del Norte**  
Co.S.A.ySa. Compañía Saltería de Agua y Saneamiento S.A.